


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΒΗΤΑΣ : 30,10 – 34,40 Mcal/h ΚΑΤΣΗΡΑΣ : 2,0 – 5,5Kg/h ΔΔ1 : 50lt/3bar ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΔΔ2 ΚΑΙ 3 : 25lt/3bar ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΔ4 : 25lt/3bar ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΑΡΕΥΣΗΣ Κ.Θ.1 : Q=7,5 m3/h, H=3,67m ΣΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δ.Π. : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : 1,45x1,00x1,00m=V=1,45m3

ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
	ΣΥΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤ ΝΕΡΟΥ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ (ΡΕΧ–Α) ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ (ΧΑΛΚΟΣΥΛΗΝΑΣ)		ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
	ΣΥΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΟΤ ΝΕΡΟΥ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ (ΡΕΧ–Α) ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ (ΧΑΛΚΟΣΥΛΗΝΑΣ)		ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	ΣΥΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ		Α/Α ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ Η ΙΣΧΥΤΟΣ		ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ, ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ, ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ		ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
	ΒΑΝΝΑ		ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ
	ΦΙΛΤΡΟ		ΣΕΤ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
	ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ		ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ		ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ		ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΤΡΟ.Ρ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΛΩ
	ΔΙΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΔΤΟ ΘΕΣΕΩΝ (ON–OFF)	ΤΚΟ.Ρ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
	ΤΡΙΩΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ	ΤΚΡ.Ρ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ	ΤΒΥ.Ρ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΖΝΧ, ΚΑΤΩ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ	ΤΡΥ.Ρ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΚΑΤΩ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΡΗ.Ρ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

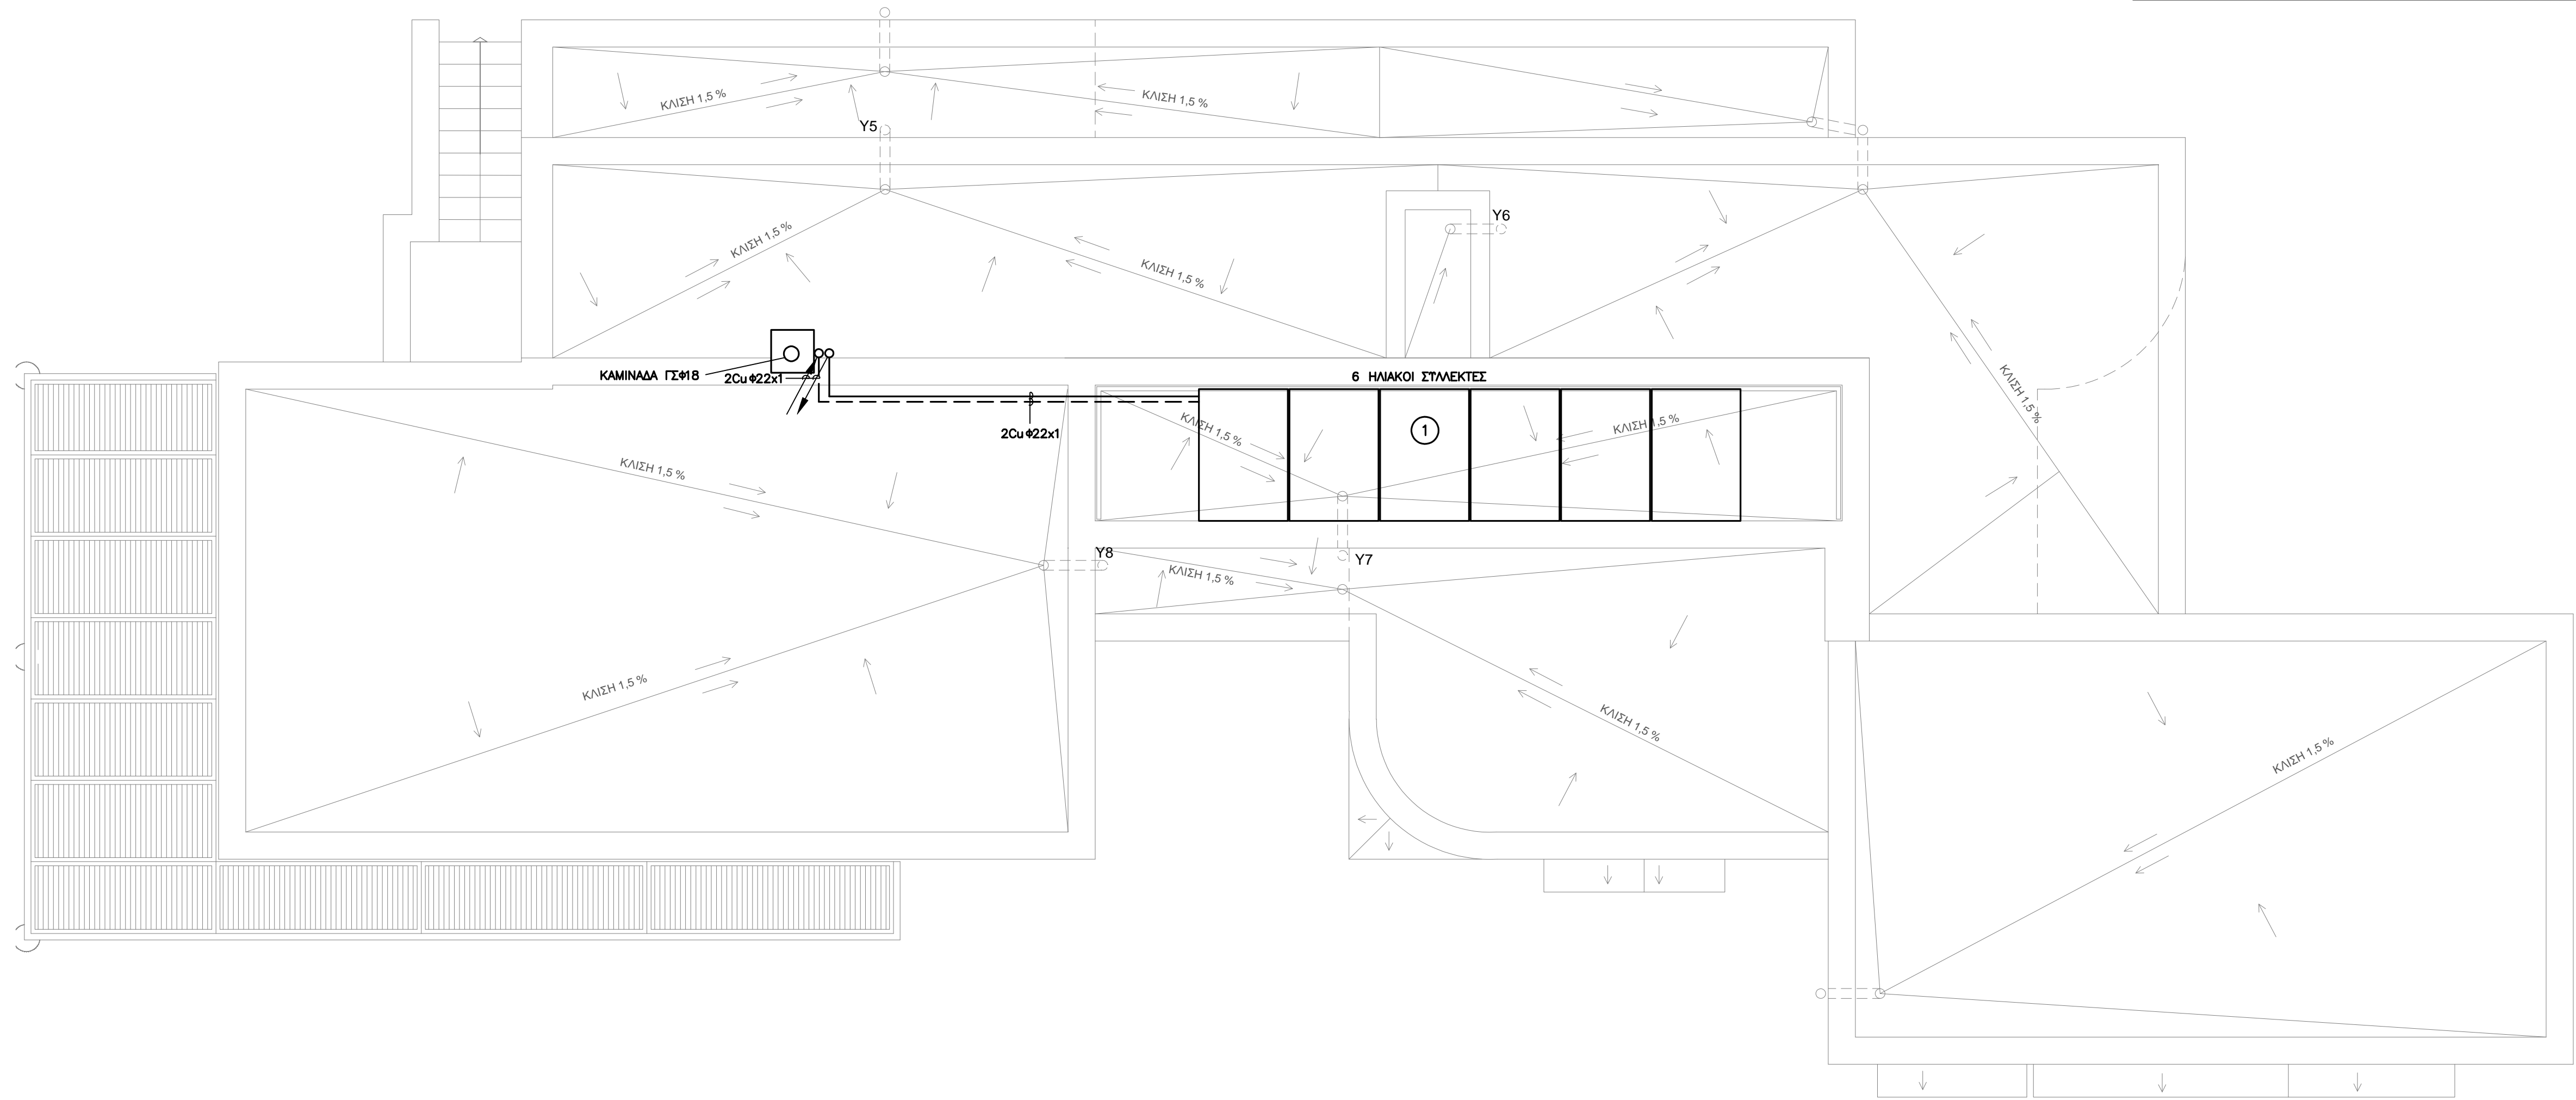

	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		
ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ			
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη: Στατική Μελέτη: Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Γεωτεχνική Μελέτη: Φυτοτεχνική Μελέτη:		ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ (ειδική σύμβουλος) ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΣΙΔΑΚΗΣ	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Επιβλεψη μελέτης: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ		
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΗΜΗΜΑΡΧΗΣ
<div>ΡΟΚΟΜΑΣ ΜΙΧ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 71385 ΠΑΤΜΟΥ 3 ΜΟΙΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. 210 9562725 ΑΦΜ: 047353042 - ΔΟΥ: ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ</div>			
		ΘΕΩΡΗΣΗ	